

RENVOOI BOUWKUNDIG

gestort beton

prefab beton

kalkzandsteenwand

isolatie

HSB-wand

lichte scheidingwand

mossedum

aardelaag of adviseur

maaiweld

tegelerwerk

toegang gebouw

toegang woning

dm=...

dagmaat deur

mk

meterkast

T=...

O=...

A=...

aantal treden

hoogte optrede

diepte aanrede

brandweer ingang

brandweer neveningang

droge blusleiding voedingspunt

droge blusleiding afnamepunt

30min WBDBO brandscheiding

60min WBDBO brandscheiding

zelfsluitend

30min WBDBO, enkelzijdig

30min WBDBO, enkelzijdig, zelfsluitend

30min WBDBO, dubbelzijdig, zelfsluitend

60min WBDBO, enkelzijdig, zelfsluitend

60min WBDBO, dubbelzijdig, zelfsluitend

rookmelder

OPMERKINGEN:

- BIJDRAGE TOT BRANDVOORTPLANTING:
toegepaste materialen bovenzijde vloeren, trappen en hellingbanen
volgens NEN EN 13501-1
- WATERDICHTHEID/VOCHTWERING SCHEIDINGSCONSTRUCTIES
volgens NEN 2778
- UITVOERING DAK m.b.t. BRANDGEVAAR volgens NEN 6063
- BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE:
toegepaste materialen t.p.v. schachten e.d. volgens NEN EN 13501-1
- BEPERKING ONTWIKKELING BRAND:
brandklasse toegepaste materialen volgens NEN EN 13501-1
- BEPERKING ONTSTAAN ROOK:
rookproductie toegepaste materialen volgens NEN EN 13501-1
- WEERSTAND TEGEN BRANDDOORSLAG EN BRANDOVERSLAG:
weerstand toegepaste materialen t.p.v. scheidingen e.d.
conform NEN 6068 (alleen van toepassing op de deuren t.p.v. de brandscheidingen e.e.a. conform IPB)
- WEERSTAND TEGEN ROOKDOORSLAG EN ROOKOVERSLAG:
bepaling van weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimte conform NEN 6075
- CONSTRUCTIEVE GEGEVENS (veiligheidsklasse, sterkte bij brand e.d.)
zie tekeningen/documenten constructeur: IMD Raadgevende Ingenieurs;
- NOODOVERSTORTEN afmetingen conform opgave rapport constructeur: IMD Raadgevende Ingenieurs
- INSTALLATIE-ONDERDELEN, zie documenten installatie-adviseur: ABT;
- NOODVERLICHTING volgens installatie-adviseur: ABT;
- AANSLUITING RIOLERING EN HWA volgens installatie-adviseur: ABT;
- VENTILATIEBEREKENING volgens installatie-adviseur: ABT;
- BRANDVEILIGHEID: zie rapport brandveiligheidsadviseur ABT;
- DOORVALVEILIG EN LETSELBEPERKENDE BEGLAZING
volgens NEN 3969
- HANG-EN SLUITWERK: SKG+V gevelelementen weerstandsklasse volgens NEN 5096:
of zwaarder afgestemd op de beveiligingseisen van de opening
- Het gebouw is integraal toegankelijk
- Deuren in vluchtroutes zijn zonder sleutel of andere losse voorwerpen te openen
(principe vluchten volgens IPB)

CONSTRUCTIE
volgens opgave adviseur IMD

INSTALLATIES EN BENG
volgens opgave ABT, code 17745 en notitie 210625_17745_Uitgangspunten installaties; dd 25-06-2021

BRANDVEILIGHEID
volgens rapport ABT, code 17745; dd 25-06-2021 (voor vluchtrichtingen, brandveiligheidsinstallaties en opstelplaatsen: zie bijlage 3)

Begane grond

Valschermkade 36 D
1059 CD Amsterdam
t 020 626 32 44
e info@paulderuiter.nl
w www.paulderuiter.nl

P

D

R

PAUL DE RUITER ARCHITECTS

OPDRACHTGEVER
Woonstad Rotterdam

ONDERWERP
Plattegronden

ONDERDEEL
Begane grond

PROJECT
Dukdalf - Rotterdam

DATUM
23-07-2021

SCHAAL
1:100

FASE
BA

STATUS
CONCEPT

WERK
2020

FORMAAT
594x1050

TEKENING NR
201

RENVOOI BOUWKUNDIG

gestort beton

prefab beton

kalkzandsteenwand

isolatie

HSB-wand

lichte scheidingwand

mossedum

aardelaag of adviseur

maaiweld

tegelerk

toegang gebouw

toegang woning

dm=

...

mk

meterkast

brandweer ingang

brandweer neveningang

droge blusleiding voedingspunt

droge blusleiding afnamepunt

30min WBDBO brandscheiding

60min WBDBO brandscheiding

zelfsluitend

30min WBDBO, enkelzijdig

30min WBDBO, enkelzijdig, zelfsluitend

30min WBDBO, dubbelzijdig, zelfsluitend

60min WBDBO, enkelzijdig, zelfsluitend

60min WBDBO, dubbelzijdig, zelfsluitend

rookmelder

T=

...

O=

...

A=

...

aantal treden

hoogte optrede

diepte aantrede

OPMERKINGEN:

- BIJDRAGE TOT BRANDVOORTPLANTING:
toegepaste materialen bovenzijde vloeren, trappen en hellingbanen
volgens NEN EN 13501-1

- WATERDICHTHEID/VOCHTWERING SCHEIDINGSCONSTRUCTIES
volgens NEN 2778

- UITVOERING DAK m.b.t. BRANDGEVAAR volgens NEN 6063

- BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE:
toegepaste materialen t.p.v. schachten e.d. volgens NEN EN 13501-1

- BEPERKING ONTWIKKELING BRAND:
brandklasse toegepaste materialen volgens NEN EN 13501-1

- BEPERKING ONTSTAAN ROOK:
rookproductie toegepaste materialen volgens NEN EN 13501-1

- WEERSTAND TEGEN BRANDDOORSLAG EN BRANDOVERSLAG:
conform NEN 6068 (alleen van toepassing op de deuren t.p.v. de brandscheidingen e.e.a. conform IPB)

- WEERSTAND TEGEN ROOKDOORSLAG EN ROOKOVERSLAG:
bepaling van weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimte conform NEN 6075

- CONSTRUCTIEVE GEGEVENS (veiligheidsklasse, sterkte bij brand e.d.)
zie tekeningen/documenten constructeur: IMD Raadgevende Ingenieurs;

- NOODOVERSTORTEN afmetingen conform opgave rapport constructeur: IMD Raadgevende Ingenieurs

- INSTALLATIE-ONDERDELEN, zie documenten installatie-adviseur: ABT;

- NOODVERLICHTING volgens installatie-adviseur: ABT;

- ANSLUITING RIOLERING EN HWA volgens installatie-adviseur: ABT;

- VENTILATIEBEREKENING volgens installatie-adviseur: ABT;

- BRANDVEILIGHEID: zie rapport brandveiligheidsadviseur ABT;

- DOORVALVEILIGHEID EN LETSELBEPERKENDE BEGLAZING
volgens NEN 3969

- HANG-EN SLUITWERK: SKG+Y gevelelementen weerstandsklasse volgens NEN 5096:
of zwaarder afgestemd op de beveiligingsseisen van de opening


- Het gebouw is integraal toegankelijk

- Deuren in vluchtroutes zijn zonder sleutel of andere losse voorwerpen te openen
(principe vluchten volgens IPB)

CONSTRUCTIE
volgens opgave adviseur IMD

INSTALLATIES EN BENG
volgens opgave ABT, code 17745 en notitie 210625_17745_Uitgangspunten installaties; dd 25-06-2021

BRANDVEILIGHEID
volgens rapport ABT, code 17745; dd 25-06-2021 (voor vluchtrichtingen, brandveiligheidsinstallaties en opstelplaatsen: zie bijlage 3)

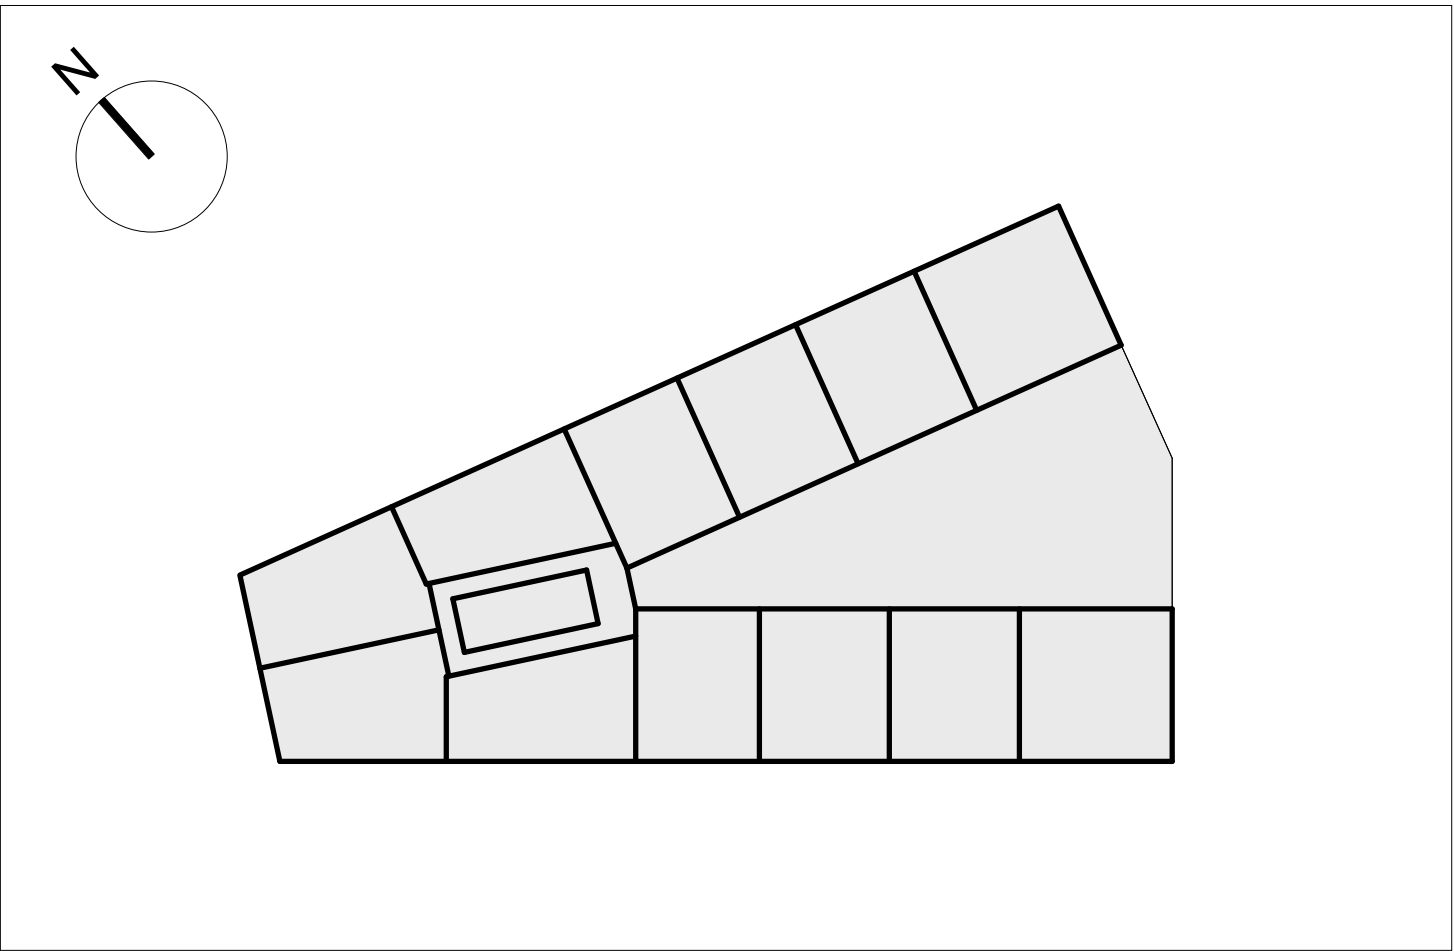

Eerste verdieping

Valschermkade 36 D
1059 CD Amsterdam
t 020 626 32 44
e info@paulderuiter.nl
w www.paulderuiter.nl

P

D

R

PAUL DE RUITER ARCHITECTS

OPDRACHTGEVER
Woonstad Rotterdam

ONDERWERP
Plattengronden

ONDERDEEL
Eerste verdieping

PROJECT
Dukdalf - Rotterdam

DATUM
23-07-2021

SCHAAL
1:100

FASE
BA

STATUS
CONCEPT

WERK
2020

FORMAAT
594x1050

TEKENING NR
202

RENVOOI BOUWKUNDIG

gestort beton

prefab beton

kalkzandsteenwand

isolatie

HSB-wand

lichte scheidingwand

mossedum

aardelaag of adviseur

maaienveld

tegelerwerk

toegang gebouw

toegang woning

dm=

...

mk

...

T=

...

O=

...

A=

...

aantal treden

hoogte optrede

diepte aanrede

brandweer ingang

brandweer neveningang

droge blusleiding voedingspunt

droge blusleiding afnamepunt

30min WBDBO brandscheiding

60min WBDBO brandscheiding

zelfsluitend

30min WBDBO, enkelzijdig

30min WBDBO, enkelzijdig, zelfsluitend

30min WBDBO, dubbelzijdig, zelfsluitend

60min WBDBO, enkelzijdig, zelfsluitend

60min WBDBO, dubbelzijdig, zelfsluitend

rookmelder


OPMERKINGEN:

- BIJDRAGE TOT BRANDVOORTPLANTING:
toegestane materialen bovenzijde vloeren, trappen en hellingbanen
volgens NEN EN 13501-1
- WATERDICHTHEID/VOCHTWERING SCHEIDINGSCONSTRUCTIES
volgens NEN 2778
- UITVOERING DAK m.b.t. BRANDGEVAAR volgens NEN 6063
- BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE:
toegestane materialen t.p.v. schachten e.d. volgens NEN EN 13501-1
- BEPERKING ONTWIKKELING BRAND:
brandklasse toegestane materialen volgens NEN EN 13501-1
- BEPERKING ONTSTAAN ROOK:
rookproductie toegestane materialen volgens NEN EN 13501-1
- WEERSTAND TEGEN BRANDDOORSLAG EN BRANDOVERSLAG:
weerstand toegestane materialen t.p.v. v. scheidingen e.d.
conform NEN 6068 (alleen van toepassing op de deuren t.p.v. v. brandscheidingen e.e.a. conform IPB)
- WEERSTAND TEGEN ROOKDOORSLAG EN ROOKOVERSLAG:
bepaling van weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimte conform NEN 6075
- CONSTRUCTIEVE GEGEVENS (veiligheidsklasse, sterkte bij brand e.d.)
zie tekeningen/documenten constructeur: IMD Raadgevende Ingenieurs;
- NOODOVERSTORTEN afmetingen conform opgave rapport constructeur: IMD Raadgevende Ingenieurs;
- INSTALLATIE-ONDERDELEN, zie documenten installatie-adviseur: ABT;
- NOODVERLICHTING volgens installatie-adviseur: ABT;
- AANSLUITING RIOLERING EN HWA volgens installatie-adviseur: ABT;
- VENTILATIEBEREKENING volgens installatie-adviseur: ABT;
- BRANDVEILIGHEID: zie rapport brandveiligheidsadviseur ABT;
- DOORVALVEILIGHEID EN LETSELBEPERKENDE BEGLAZING
volgens NEN 3669
- HANG-EN SLUITWERK: SKG+Y gevelelementen weerstandsklasse volgens NEN 5096:
of zwaarder afgestemd op de beveiligingsseisen van de opening
- Het gebouw is integraal toegankelijk
- Deuren in vluchtroutes zijn zonder sleutel of andere losse voorwerpen te openen
(principe vluchten volgens IPB)

CONSTRUCTIE
volgens opgave adviseur IMD

INSTALLATIES EN BENG
volgens opgave ABT, code 17745 en notitie 210625_17745_Uitgangspunten installaties; dd 25-06-2021

BRANDVEILIGHEID
volgens rapport ABT, code 17745; dd 25-06-2021 (voor vluchtrichtingen, brandveiligheidsinstallaties en opstelplaatsen: zie bijlage 3)

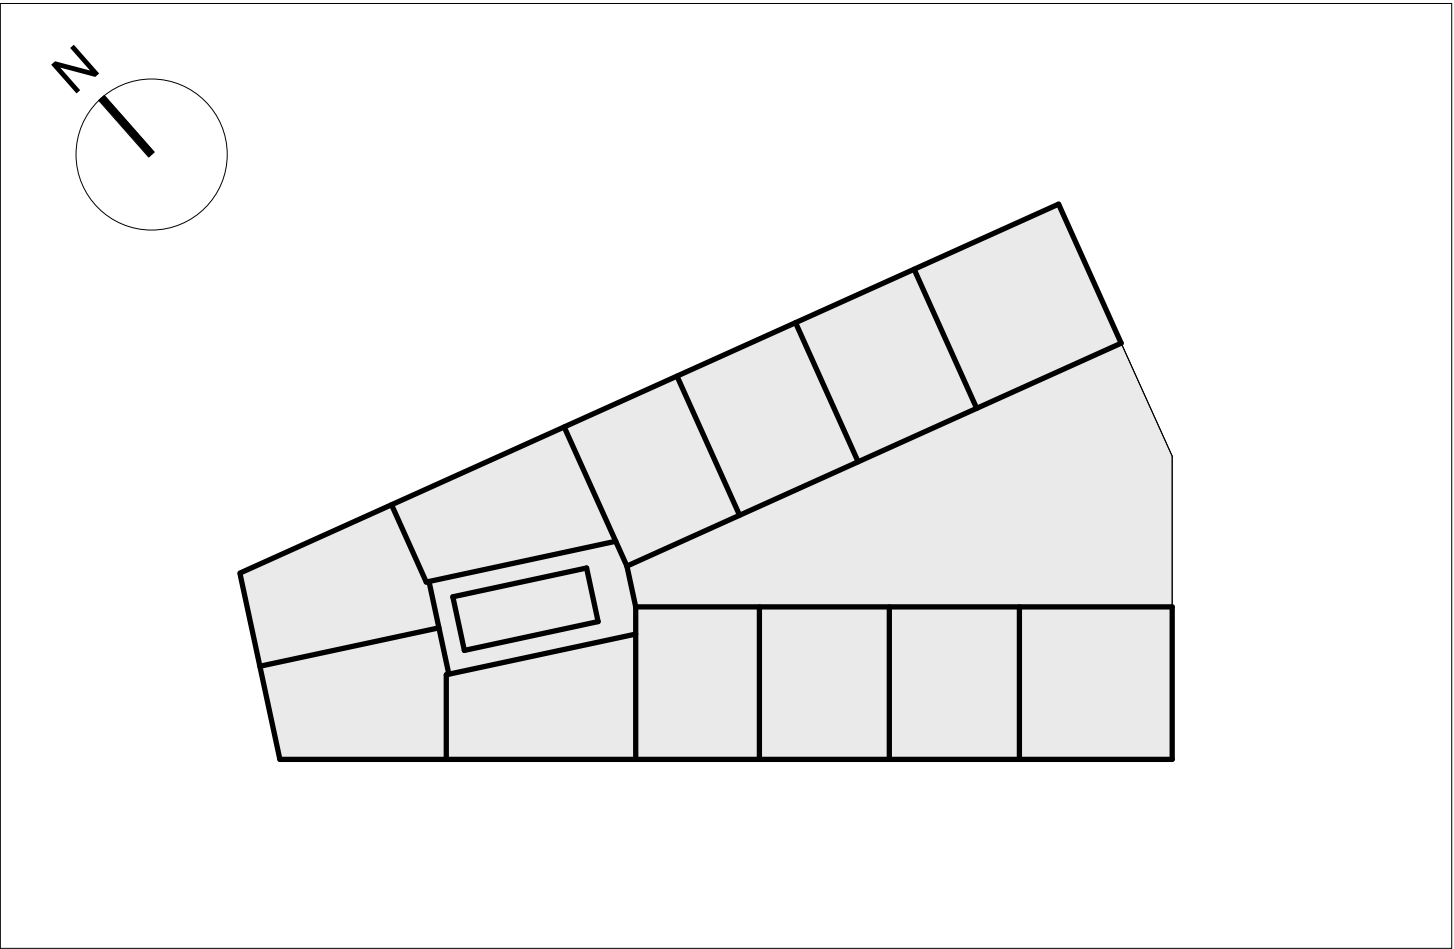

Tweede verdieping

Valschermkade 36 D
1059 CD Amsterdam
t 020 626 32 44
e info@paulderuiter.nl
w www.paulderuiter.nl

P

D

R

PAUL DE RUITER ARCHITECTS

OPDRACHTGEVER
Woonstad Rotterdam

ONDERWERP
Plattegronden

ONDERDEEL
Tweede verdieping

PROJECT
Dukdalf - Rotterdam

DATUM
23-07-2021

SCHAAL
1:100

FASE
BA

STATUS
CONCEPT

WERK
2020

FORMAAT
594x1050

TEKENING NR
203

RENVOOI BOUWKUNDIG

gestort beton

prefab beton

kalkzandsteenwand

isolatie

HSB-wand

lichte scheidingwand

mossedum

aardelaag of adviseur

maaiveld

tegelerk

toegang gebouw

toegang woning

dm=

...

mk

meterkast

T=

...

O=

...

A=

...

aantal treden

hoogte optrede

diepte aanrede

brandweer ingang

brandweer neveningang

droge blusleiding voedingspunt

droge blusleiding afnamepunt

30min WBDBO brandscheiding

60min WBDBO brandscheiding

zelfsluitend

30min WBDBO, enkelzijdig

30min WBDBO, enkelzijdig, zelfsluitend

30min WBDBO, dubbelzijdig, zelfsluitend

60min WBDBO, enkelzijdig, zelfsluitend

60min WBDBO, dubbelzijdig, zelfsluitend

rookmelder

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

OPMERKINGEN:

- BIJDRAGE TOT BRANDVOORTPLANTING: toegepaste materialen bovenzijde vloeren, trappen en hellingbanen volgens NEN EN 13501-1
- WATERDICHTHEID/VOCHTWERING SCHEIDINGSCONSTRUCTIES volgens NEN 2778
- UITVOERING DAK m.b.t. BRANDGEVAAR volgens NEN 6063
- BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE: toegepaste materialen t.p.v. schachten e.d. volgens NEN EN 13501-1
- BEPERKING ONTWIKKELING BRAND: brandklasse toegepaste materialen volgens NEN EN 13501-1
- BEPERKING ONTSTAAN ROOK: rookproductie toegepaste materialen volgens NEN EN 13501-1
- WEERSTAND TEGEN BRANDDOORSLAG EN BRANDOVERSLAG: weerstand toegepaste materialen t.p.v. scheidingen e.d. conform NEN 6068 (alleen van toepassing op de deuren t.p.v. de brandscheidingen e.e.a. conform IPB)
- WEERSTAND TEGEN ROOKDOORSLAG EN ROOKOVERSLAG: bepaling van weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimte conform NEN 6075
- CONSTRUCTIEVE GEGEVENS (veiligheidsklasse, sterkte bij brand e.d.) zie tekeningen/documenten constructeur: IMD Raadgevende Ingenieurs;
- NOODOVERSTORTEN afmetingen conform opgave rapport constructeur: IMD Raadgevende Ingenieurs;
- INSTALLATIE-ONDERDELEN, zie documenten installatie-adviseur: ABT;
- NOODVERLICHTING volgens installatie-adviseur: ABT;
- ANSLUITING RIOLERING EN HWA volgens installatie-adviseur: ABT;
- VENTILATIEBEREKENING volgens installatie-adviseur: ABT;
- BRANDVEILIGHEID: zie rapport brandveiligheidsadviseur ABT;
- DOORVALVEILIGHEID EN LETSELBEPERKENDE BEGLAZING volgens NEN 3869
- HANG-EN SLUITWERK: SKG+Y gevelelementen weerstandsklasse volgens NEN 5096: of zwaarder afgestemd op de beveiligingseisen van de opening
- Het gebouw is integraal toegankelijk
- Deuren in vluchtroutes zijn zonder sleutel of andere losse voorwerpen te openen (principe vluchten volgens IPB)

CONSTRUCTIE
volgens opgave adviseur IMD

INSTALLATIES EN BENG
volgens opgave ABT, code 17745 en notitie 210625_17745_Uitgangspunten installaties; dd 25-06-2021

BRANDVEILIGHEID
volgens rapport ABT, code 17745; dd 25-06-2021 (voor vluchtrichtingen, brandveiligheidsinstallaties en opstelplaatsen: zie bijlage 3)

N

Bestaande bebouwing

Peil = 3,15 m + NAP (conform opgave Gemeente Rotterdam)

Derde verdieping

Valschermkade 36 D
1059 CD Amsterdam
t 020 626 32 44
e info@paulderuiter.nl
w www.paulderuiter.nl

P

D

R

PAUL DE RUITER ARCHITECTS

OPDRACHTGEVER
Woonstad Rotterdam

ONDERWERP
Plattegronden

ONDERDEEL
Derde verdieping

PROJECT
Dukdal - Rotterdam

DATUM
23-07-2021

SCHAAL
1:100

FASE
BA

STATUS
CONCEPT

WERK
2020

FORMAAT
594x1050

TEKENING NR
204

RENVOOI BOUWKUNDIG

gestort beton

prefab beton

kalkzandsteenwand

isolatie

HSB-wand

lichte scheidingwand

mossedum

aardelaag of adviseur

maaienveld

tegelerwerk

toegang gebouw

toegang woning

dm=

...

mk

meterkast

T=

...

O=

...

A=

...

aantal treden

hoogte optrede

diepte aantrrede

brandweer ingang

brandweer neveningang

droge blusleiding voedingspunt

droge blusleiding afnamepunt

30min WBDBO brandscheiding

60min WBDBO brandscheiding

zelfsluitend

30min WBDBO, enkelzijdig

30min WBDBO, enkelzijdig, zelfsluitend

30min WBDBO, dubbelzijdig, zelfsluitend

60min WBDBO, enkelzijdig, zelfsluitend

60min WBDBO, dubbelzijdig, zelfsluitend

rookmelder

OPMERKINGEN:

- BIJDRAGE TOT BRANDVOORTPLANTING: toegepaste materialen bovenzijde vloeren, trappen en hellingbanen volgens NEN EN 13501-1
- WATERDICHTHEID/VOCHTWERING SCHEIDINGSCONSTRUCTIES volgens NEN 2778
- UITVOERING DAK m.b.t. BRANDGEVAAR volgens NEN 6063
- BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE: toegepaste materialen t.p.v. schachten e.d. volgens NEN EN 13501-1
- BEPERKING ONTWIKKELING BRAND: brandklasse toegepaste materialen volgens NEN EN 13501-1
- BEPERKING ONTSTAAN ROOK: rookproductie toegepaste materialen volgens NEN EN 13501-1
- WEERSTAND TEGEN BRANDDOORSLAG EN BRANDOVERSLAG: weerstand toegepaste materialen t.p.v. scheidingen e.d. conform NEN 6068 (alleen van toepassing op de deuren t.p.v. de brandscheidingen e.e.a. conform IPB)
- WEERSTAND TEGEN ROOKDOORSLAG EN ROOKOVERSLAG: bepaling van weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimte conform NEN 6075
- CONSTRUCTIEVE GEGEVENS (veiligheidsklasse, sterkte bij brand e.d.) zie tekeningen/documenten constructeur: IMD Raadgevende Ingenieurs;
- NOODOVERSTORTEN afmetingen conform opgave rapport constructeur: IMD Raadgevende Ingenieurs;
- INSTALLATIE-ONDERDELEN, zie documenten installatie-adviseur: ABT;
- NOODVERLICHTING volgens installatie-adviseur: ABT;
- AANSLUITING RIOLERING EN HWA volgens installatie-adviseur: ABT;
- VENTILATIEBEREKENING volgens installatie-adviseur: ABT;
- BRANDVEILIGHEID: zie rapport brandveiligheidsadviseur ABT;
- DOORVALVEILIGHEID EN LETSELBEPERKENDE BEGLAZING volgens NEN 3969
- HANG-EN SLUITWERK: SKG+Y gevelelementen weerstandsklasse volgens NEN 5096: of zwaarder afgestemd op de beveiligingsseisen van de opening
- Het gebouw is integraal toegankelijk
- Deuren in vluchtroutes zijn zonder sleutel of andere losse voorwerpen te openen (principe vluchten volgens IPB)

CONSTRUCTIE
volgens opgave adviseur IMD

INSTALLATIES EN BENG
volgens opgave ABT, code 17745 en notitie 210625_17745_Uitgangspunten installaties; dd 25-06-2021

BRANDVEILIGHEID
volgens rapport ABT, code 17745; dd 25-06-2021 (voor vluchtrichtingen, brandveiligheidsinstallaties en opstelplaatsen: zie bijlage 3)

N

Peil = 3,15 m + NAP (conform opgave Gemeente Rotterdam)

Vierde verdieping

Valschermkade 36 D
1059 CD Amsterdam
t 020 626 32 44
e info@paulderuiter.nl
w www.paulderuiter.nl

P

D

R

PAUL DE RUITER ARCHITECTS

OPDRACHTGEVER
Woonstad Rotterdam

ONDERWERP
Plattegronden

ONDERDEEL
Vierde verdieping

PROJECT
Dukdalf - Rotterdam

DATUM
23-07-2021

SCHAAL
1:100

FASE
BA

STATUS
CONCEPT

WERK
2020

FORMAAT
594x1050

TEKENING NR
205

RENVOOI BOUWKUNDIG

gestort beton

prefab beton

kalkzandsteenwand

isolatie

HSB-wand

lichte scheidingwand

mossedum

aardelaag of adviseur

maaienveld

tegelerwerk

toegang gebouw

toegang woning

dm=

...

mk

meterkast

T=

...

O=

...

A=

...

aantal treden

hoogte optrede

diepte aanrede

brandweer ingang

brandweer neveningang

droge blusleiding voedingspunt

droge blusleiding afnamepunt

30min WBDBO brandscheiding

60min WBDBO brandscheiding

zelfsluitend

30min WBDBO, enkelzijdig

30min WBDBO, enkelzijdig, zelfsluitend

30min WBDBO, dubbelzijdig, zelfsluitend

60min WBDBO, enkelzijdig, zelfsluitend

60min WBDBO, dubbelzijdig, zelfsluitend

rookmelder

T=

O=

A=

OPMERKINGEN:

- BIJDRAGE TOT BRANDVOORTPLANTING: toegepaste materialen bovenzijde vloeren, trappen en hellingbanen volgens NEN EN 13501-1
- WATERDICHTHEID/VOCHTWERING SCHEIDINGSCONSTRUCTIES volgens NEN 2778
- UITVOERING DAK m.b.t. BRANDGEVAAR volgens NEN 6063
- BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE: toegepaste materialen t.p.v. schachten e.d. volgens NEN EN 13501-1
- BEPERKING ONTWIKKELING BRAND: brandklasse toegepaste materialen volgens NEN EN 13501-1
- BEPERKING ONTSTAAN ROOK: rookproductie toegepaste materialen volgens NEN EN 13501-1
- WEERSTAND TEGEN BRANDDOORSLAG EN BRANDOVERSLAG: conform NEN 6068 (alleen van toepassing op de deuren t.p.v. de brandscheidingen e.e.a. conform IPB)
- WEERSTAND TEGEN ROOKDOORSLAG EN ROOKOVERSLAG: bepaling van weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimte conform NEN 6075
- CONSTRUCTIEVE GEGEVENS (veiligheidsklasse, sterkte bij brand e.d.) zie tekeningen/documenten constructeur: IMD Raadgevende Ingenieurs;
- NOODOVERSTORTEN afmetingen conform opgave rapport constructeur: IMD Raadgevende Ingenieurs
- INSTALLATIE-ONDERDELEN: zie documenten installatie-adviseur: ABT;
- NOODVERLICHTING volgens installatie-adviseur: ABT;
- AANSLUITING RIOLERING EN HWA volgens installatie-adviseur: ABT;
- VENTILATIEBEREKENING volgens installatie-adviseur: ABT;
- BRANDVEILIGHEID: zie rapport brandveiligheidsadviseur ABT;
- DOORVALVEILIG EN LETSELBEPERKENDE BEGLAZING volgens NEN 3669
- HANG-EN SLUITWERK: SKG+Y gevelelementen weerstandsklasse volgens NEN 5096: of zwaarder afgestemd op de beveiligingseisen van de opening
- Het gebouw is integraal toegankelijk
- Deuren in vluchtroutes zijn zonder sleutel of andere losse voorwerpen te openen (principe vluchten volgens IPB)

CONSTRUCTIE
volgens opgave adviseur IMD

INSTALLATIES EN BENG
volgens opgave ABT, code 17745 en notitie 210625_17745_Uitgangspunten installaties; dd 25-06-2021

BRANDVEILIGHEID
volgens rapport ABT, code 17745; dd 25-06-2021 (voor vluchtrichtingen, brandveiligheidsinstallaties en opstelplaatsen: zie bijlage 3)

N

Peil = 3,15 m + NAP (conform opgave Gemeente Rotterdam)

Zesde verdieping

Valschermkade 36 D
1059 CD Amsterdam
t 020 626 32 44
e info@paulderuiter.nl
w www.paulderuiter.nl

P

D

R

PAUL DE RUITER ARCHITECTS

OPDRACHTGEVER
Woonstad Rotterdam

ONDERWERP
Plattengronden

ONDERDEEL
Zesde verdieping

PROJECT
Dukdal - Rotterdam

DATUM
23-07-2021

SCHAAL
1:100

FASE
BA

STATUS
CONCEPT

WERK
2020

FORMAAT
594x1050

TEKENING NR
207

RENVOOI BOUWKUNDIG

gestort beton

prefab beton

kalkzandsteenwand

isolatie

HSB-wand

lichte scheidingwand

mossedum

aardelaag of adviseur

maaienveld

tegelerwerk

toegang gebouw

toegang woning

dm=

...

mk

meterkast

T=

...

O=

...

A=

...

aantal treden

hoogte optrede

diepte aanrede

brandweer ingang

brandweer neveningang

droge blusleiding voedingspunt

droge blusleiding afnamepunt

30min WBDBO brandscheiding

60min WBDBO brandscheiding

zelfsluitend

30min WBDBO, enkelzijdig

30min WBDBO, enkelzijdig, zelfsluitend

30min WBDBO, dubbelzijdig, zelfsluitend

60min WBDBO, enkelzijdig, zelfsluitend

60min WBDBO, dubbelzijdig, zelfsluitend

rookmelder

OPMERKINGEN:

- BIJDRAGE TOT BRANDVOORTPLANTING:
toegepaste materialen bovenzijde vloeren, trappen en hellingbanen
volgens NEN EN 13501-1
- WATERDICHTHEID/VOCHTWERING SCHEIDINGSCONSTRUCTIES
volgens NEN 2778
- UITVOERING DAK m.b.t. BRANDGEVAAR volgens NEN 6063
- BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE:
toegepaste materialen t.p.v. schachten e.d. volgens NEN EN 13501-1
- BEPERKING ONTWIKKELING BRAND:
brandklasse toegepaste materialen volgens NEN EN 13501-1
- BEPERKING ONTSTAAN ROOK:
rookproductie toegepaste materialen volgens NEN EN 13501-1
- WEERSTAND TEGEN BRANDDOORSLAG EN BRANDOVERSLAG:
conform NEN 6068 (alleen van toepassing op de deuren t.p.v. de brandscheidingen e.e.a. conform IPB)
- WEERSTAND TEGEN ROOKDOORSLAG EN ROOKOVERSLAG:
bepaling van weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimte conform NEN 6075
- CONSTRUCTIEVE GEGEVENS (veiligheidsklasse, sterkte bij brand e.d.)
zie tekeningen/documenten constructeur: IMD Raadgevende Ingenieurs;
- NOODOVERSTORTEN afmetingen conform opgave rapport constructeur: IMD Raadgevende Ingenieurs;
- INSTALLATIE-ONDERDELEN, zie documenten installatie-adviseur: ABT;
- NOODVERLICHTING volgens installatie-adviseur: ABT;
- AANSLUITING RIOLERING EN HWA volgens installatie-adviseur: ABT;
- VENTILATIEBEREKENING volgens installatie-adviseur: ABT;
- BRANDVEILIGHEID: zie rapport brandveiligheidsadviseur ABT;
- DOORVALVEILIG EN LETSELBEPERKENDE BEGLAZING
volgens NEN 3969
- HANG-en SLUITWERK: SKG+Y gevelelementen weerstandsklasse volgens NEN 5096:
of zwaarder afgestemd op de beveiligingseisen van de opening
- Het gebouw is integraal toegankelijk
- Deuren in vluchtroutes zijn zonder sleutel of andere losse voorwerpen te openen
(principe vluchten volgens IPB)

CONSTRUCTIE
volgens opgave adviseur IMD

INSTALLATIES EN BENG
volgens opgave ABT, code 17745 en notitie 210625_17745_Uitgangspunten installaties; dd 25-06-2021

BRANDVEILIGHEID
volgens rapport ABT, code 17745; dd 25-06-2021 (voor vluchtrichtingen, brandveiligheidsinstallaties en opstelplaatsen: zie bijlage 3)

N

Peil = 3,15 m + NAP (conform opgave Gemeente Rotterdam)

Zevende verdieping

Valschermkade 36 D
1059 CD Amsterdam
t 020 626 32 44
e info@paulderuiter.nl
w www.paulderuiter.nl

P

D

R

PAUL DE RUITER ARCHITECTS

OPDRACHTGEVER
Woonstad Rotterdam

ONDERWERP
Plattengronden

ONDERDEEL
Zevende verdieping

PROJECT
Dukdalf - Rotterdam

DATUM
23-07-2021

SCHAAL
1:100

FASE
BA

STATUS
CONCEPT

WERK
2020

FORMAT
594x1050

TEKENING NR
208

RENVOOI BOUWKUNDIG

gestort beton

prefab beton

kalkzandsteenwand

isolatie

HSB-wand

lichte scheidingwand

mossedum

aardelaag of adviseur

maaveld

tegelerk

toegang gebouw

toegang woning

dm=

...

mk

meterkast

T=

aantal treden

O=

hoogte optrede

A=

diepte aanrede

brandweer ingang

brandweer neveningang

droge blusleiding voedingspunt

droge blusleiding afnamepunt

30min WBDBO brandscheiding

60min WBDBO brandscheiding

zelfsluitend

30min WBDBO, enkelzijdig

30min WBDBO, enkelzijdig, zelfsluitend

30min WBDBO, dubbelzijdig, zelfsluitend

60min WBDBO, enkelzijdig, zelfsluitend

60min WBDBO, dubbelzijdig, zelfsluitend

rookmelder

OPMERKINGEN:

- BIJDRAGE TOT BRANDVOORTPLANTING:
toegepaste materialen bovenzijde vloeren, trappen en hellingbanen
volgens NEN EN 13501-1

- WATERDICHTHEID/VOCHTWERING SCHEIDINGSCONSTRUCTIES
volgens NEN 2778

- UITVOERING DAK m.b.t. BRANDGEVAAR volgens NEN 6063

- BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE:
toegepaste materialen t.p.v. schachten e.d. volgens NEN EN 13501-1

- BEPERKING ONTWIKKELING BRAND:
brandklasse toegepaste materialen volgens NEN EN 13501-1

- BEPERKING ONTSTAAN ROKK:
rookproductie toegepaste materialen volgens NEN EN 13501-1

- WEERSTAND TEGEN BRANDDOORSLAG EN BRANDOVERSLAG:
conform NEN 6068 (alleen van toepassing op de deuren t.p.v. de brandscheidingen e.e.a. conform IPB)

- WEERSTAND TEGEN ROKKDOORSLAG EN ROKKOVERSLAG:
bepaling van weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimte conform NEN 6075

- CONSTRUCTIEVE GEGEVENS (veiligheidsklasse, sterkte bij brand e.d.)
zie tekeningen/documenten constructeur: IMD Raadgevende Ingenieurs;

- NOODOVERSTORTEN afmetingen conform opgave rapport constructeur: IMD Raadgevende Ingenieurs

- INSTALLATIE-ONDERDELEN, zie documenten installatie-adviseur: ABT;

- NOODVERLICHTING volgens installatie-adviseur: ABT;

- AANSLUITING RIOLERING EN HWA volgens installatie-adviseur: ABT;

- VENTILATIEBEREKENING volgens installatie-adviseur: ABT;

- BRANDVEILIGHEID: zie rapport brandveiligheidsadviseur: ABT;

- DOORVALVEILIG EN LETSELBEPERKENDE BEGLAZING
volgens NEN 3569

- HANG-EN SLUITWERK: SKG+Y gevelelementen weerstandsklasse volgens NEN 5096:
of zwaarder afgestemd op de beveiligingseisen van de opening

- Het gebouw is integraal toegankelijk

- Deuren in vluchtroutes zijn zonder sleutel of andere losse voorwerpen te openen
(principe vluchten volgens IPB)

CONSTRUCTIE
volgens opgave adviseur IMD

INSTALLATIES EN BENG
volgens opgave ABT, code 17745 en notitie 210625_17745_Uitgangspunten installaties; dd 25-06-2021

BRANDVEILIGHEID
volgens rapport ABT, code 17745; dd 25-06-2021 (voor vluchtrichtingen, brandveiligheidsinstallaties en opstelplaatsen: zie bijlage 3)

N

Peil = 3,15 m + NAP (conform opgave Gemeente Rotterdam)

Achtste verdieping

Valschermkade 36 D
1059 CD Amsterdam
t 020 626 32 44
e info@paulderuiter.nl
w www.paulderuiter.nl

P

D

R

PAUL DE RUITER ARCHITECTS

OPDRACHTGEVER
Woonstad Rotterdam

ONDERWERP
Plattegronden

DATUM
23-07-2021

WERK
2020

ONDERDEEL
Achtste verdieping

SCHAAL
1:100

FORMAAT
594x1050

PROJECT
Dukdalf - Rotterdam

FASE
BA

STATUS
CONCEPT

TEKENING NR
209

RENVOOI BOUWKUNDIG

gestort beton

prefab beton

kalkzandsteenwand

isolatie

HSB-wand

lichte scheidingwand

mossedum

aardelaag of adviseur

maiveld

tegelerk

toegang gebouw

toegang woning

dm= ...

dagmaat deur

mk

meterkast

T= ...

O= ...

A= ...

aantal treden

hoogte optrede

diepte aanrede

brandweer ingang

brandweer neveningang

droge blusleiding voedingspunt

droge blusleiding afnamepunt

30min WBDBO brandscheiding

60min WBDBO brandscheiding

zelfsluitend

30min WBDBO, enkelzijdig

30min WBDBO, enkelzijdig, zelfsluitend

30min WBDBO, dubbelzijdig, zelfsluitend

60min WBDBO, enkelzijdig, zelfsluitend

60min WBDBO, dubbelzijdig, zelfsluitend

rookmelder

OPMERKINGEN:

- BIJDRAGE TOT BRANDVOORTPLANTING:
toegepaste materialen bovenzijde vloeren, trappen en hellingbanen
volgens NEN EN 13501-1
- WATERDICHTHEID/VOCHTWERING SCHEIDINGSCONSTRUCTIES
volgens NEN 2778
- UITVOERING DAK m.b.t. BRANDGEVAAR volgens NEN 6063
- BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE:
toegepaste materialen t.p.v. schachten e.d. volgens NEN EN 13501-1
- BEPERKING ONTWIKKELING BRAND:
brandklasse toegepaste materialen volgens NEN EN 13501-1
- BEPERKING ONTSTAAN ROKK:
rookproductie toegepaste materialen volgens NEN EN 13501-1
- WEERSTAND TEGEN BRANDDOORSLAG EN BRANDOVERSLAG:
conform NEN 6068 (alleen van toepassing op de deuren t.p.v. de brandscheidingen e.e.a. conform IPB)
- WEERSTAND TEGEN ROKKDOORSLAG EN ROKKOVERSLAG:
bepaling van weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimte conform NEN 6075
- CONSTRUCTIEVE GEGEVENS (veiligheidsklasse, sterkte bij brand e.d.)
zie tekeningen/documenten constructeur: IMD Raadgevende Ingenieurs;
- NOODOVERSTORTEN afmetingen conform opgave rapport constructeur: IMD Raadgevende Ingenieurs
- INSTALLATIE-ONDERDELEN: zie documenten installatie-adviseur: ABT;
- NOODVERLICHTING volgens installatie-adviseur: ABT;
- AANSLUITING RIOLERING EN HWA volgens installatie-adviseur: ABT;
- VENTILATIEBEREKENING volgens installatie-adviseur: ABT;
- BRANDVEILIGHEID: zie rapport brandveiligheidsadviseur ABT;
- DOORVALVEILIG EN LETSELBEPERKENDE BEGLAZING
volgens NEN 3969
- HANG-en SLUITWERK: SKG+Y gevelelementen weerstandsklasse volgens NEN 5096:
of zwaarder afgestemd op de beveiligingseisen van de opening
- Het gebouw is integraal toegankelijk
- Deuren in vluchtroutes zijn zonder sleutel of andere losse voorwerpen te openen
(principe vluchten volgens IPB)

CONSTRUCTIE
volgens opgave adviseur IMD

INSTALLATIES EN BENG
volgens opgave ABT, code 17745 en notitie 210625_17745_Uitgangspunten installaties; dd 25-06-2021

BRANDVEILIGHEID
volgens rapport ABT, code 17745; dd 25-06-2021 (voor vluchtrichtingen, brandveiligheidsinstallaties en opstelplaatsen: zie bijlage 3)

N

Peil = 3,15 m + NAP (conform opgave Gemeente Rotterdam)

Negende verdieping

Valschermkade 36 D
1059 CD Amsterdam
t 020 626 32 44
e info@paulderuiter.nl
w www.paulderuiter.nl

P

D

R

PAUL DE RUITER ARCHITECTS

OPDRACHTGEVER
Woonstad Rotterdam

ONDERWERP
Plattegronden

ONDERDEEL
Negende verdieping

PROJECT
Dukdalf - Rotterdam

DATUM
23-07-2021

SCHAAL
1:100

FASE
BA

STATUS
CONCEPT

WERK
2020

FORMAAT
594x1050

TEKENING NR
210

RENVOOI BOUWKUNDIG

gestort beton

prefab beton

kalkzandsteenwand

isolatie

HSB-wand

lichte scheidingwand

mossedum

aardelaag of adviseur

maaiweld

tegelerk

toegang gebouw

toegang woning

dm=

...

mk

meterkast

brandweer ingang

brandweer neveningang

droge blusleiding voedingspunt

droge blusleiding afnamepunt

30min WBDBO brandscheiding

60min WBDBO brandscheiding

zelfsluitend

30min WBDBO, enkelzijdig

30min WBDBO, enkelzijdig, zelfsluitend

30min WBDBO, dubbelzijdig, zelfsluitend

60min WBDBO, enkelzijdig, zelfsluitend

60min WBDBO, dubbelzijdig, zelfsluitend

rookmelder

T=

...

aantal treden

O=

...

hoogte optrede

A=

...

diepte aanrede

OPMERKINGEN:

- BIJDRAGE TOT BRANDVOORTPLANTING:
toegestane materialen bovendien vloeren, trappen en hellingbanen
volgens NEN EN 13501-1
- WATERDICHTHEID/VOCHTWERING SCHEIDINGSCONSTRUCTIES
volgens NEN 2778
- UITVOERING DAK m.b.t. BRANDGEVAAR volgens NEN 6063
- BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE:
toegestane materialen t.p.v. schachten e.d. volgens NEN EN 13501-1
- BEPERKING ONTWIKKELING BRAND:
brandklasse toegestane materialen volgens NEN EN 13501-1
- BEPERKING ONTSTAAN ROKK:
rookproductie toegestane materialen volgens NEN EN 13501-1
- WEERSTAND TEGEN BRANDDOORSLAG EN BRANDOVERSLAG:
weerstand toegestane materialen t.p.v. v. scheidingen e.d.
conform NEN 6068 (alleen van toepassing op de deuren t.p.v. de brandscheidingen e.e.a. conform IPB)
- WEERSTAND TEGEN ROKKDOORSLAG EN ROKKOVERSLAG:
bepaling van weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimte conform NEN 6075
- CONSTRUCTIEVE GEGEVENS (veiligheidsklasse, sterkte bij brand e.d.)
zie tekeningen/documenten constructeur: IMD Raadgevende Ingenieurs;
- NOODOVERSTORTEN afmetingen conform opgave rapport constructeur: IMD Raadgevende Ingenieurs
- INSTALLATIE-ONDERDELEN: zie documenten installatie-adviseur: ABT;
- NOODVERLICHTING volgens installatie-adviseur: ABT;
- AANSLUITING RIOLERING EN HWA volgens installatie-adviseur: ABT;
- VENTILATIEBEREKENING volgens installatie-adviseur: ABT;
- BRANDVEILIGHEID: zie rapport brandveiligheidsadviseur ABT;
- DOORVALVEILIG EN LETSELBEPERKENDE BEGLAZING
volgens NEN 3959
- HANG-EN SLUITWERK: SKG+Y gevelelementen weerstandsklasse volgens NEN 5096:
of zwaarder afgestemd op de beveiligingsseisen van de opening
- Het gebouw is integraal toegankelijk
- Deuren in vluchtroutes zijn zonder sleutel of andere losse voorwerpen te openen
(principe vluchten volgens IPB)

CONSTRUCTIE
volgens opgave adviseur IMD

INSTALLATIES EN BENG
volgens opgave ABT, code 17745 en notitie 210625_17745_Uitgangspunten installaties; dd 25-06-2021

BRANDVEILIGHEID
volgens rapport ABT, code 17745; dd 25-06-2021 (voor vluchtrichtingen, brandveiligheidsinstallaties en opstelplaatsen: zie bijlage 3)

N

Peil = 3,15 m + NAP (conform opgave Gemeente Rotterdam)

Tiende verdieping

Valschermkade 36 D
1059 CD Amsterdam
t 020 626 32 44
e info@paulderuiter.nl
w www.paulderuiter.nl

P

D

R

PAUL DE RUITER ARCHITECTS

OPDRACHTGEVER
Woonstad Rotterdam

ONDERWERP
Plattegronden

ONDERDEEL
Tiende verdieping

PROJECT
Dukdalf - Rotterdam

DATUM
23-07-2021

SCHAAL
1:100

FASE
BA

STATUS
CONCEPT

WERK
2020

FORMAAT
594x1050

TEKENING NR
211

RENVOOI BOUWKUNDIG

gestort beton

prefab beton

kalkzandsteenwand

isolatie

HSB-wand

lichte scheidingwand

mossedum

aardelaag of adviseur

maaienveld

tegelerwerk

toegang gebouw

toegang woning

dm=

...

mk

meterkast

brandweer ingang

brandweer neveningang

droge blusleiding voedingspunt

droge blusleiding afnamepunt

30min WBDBO brandscheiding

60min WBDBO brandscheiding

zelfsluitend

30min WBDBO, enkelzijdig

30min WBDBO, enkelzijdig, zelfsluitend

30min WBDBO, dubbelzijdig, zelfsluitend

60min WBDBO, enkelzijdig, zelfsluitend

60min WBDBO, dubbelzijdig, zelfsluitend

rookmelder

T=

...

aantal treden

O=

...

hoogte optrede

A=

...

diepte aantrrede

OPMERKINGEN:

- BIJDRAGE TOT BRANDVOORTPLANTING:
toegepaste materialen bovenzijde vloeren, trappen en hellingbanen
volgens NEN EN 13501-1
- WATERDICHTHEID/VOCHTWERING SCHEIDINGSCONSTRUCTIES
volgens NEN 2778
- UITVOERING DAK m.b.t. BRANDGEVAAR volgens NEN 6063
- BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE:
toegepaste materialen t.p.v. schachten e.d. volgens NEN EN 13501-1
- BEPERKING ONTWIKKELING BRAND:
brandklasse toegepaste materialen volgens NEN EN 13501-1
- BEPERKING ONTSTAAN ROKK:
rookproductie toegepaste materialen volgens NEN EN 13501-1
- WEERSTAND TEGEN BRANDDOORSLAG EN BRANDOVERSLAG:
weerstand toegepaste materialen t.p.v. v. scheidingen e.d.
conform NEN 6068 (alleen van toepassing op de deuren t.p.v. de brandscheidingen e.e.a. conform IPB)
- WEERSTAND TEGEN ROKKDOORSLAG EN ROKKOVERSLAG:
bepaling van weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimte conform NEN 6075
- CONSTRUCTIEVE GEGEVENS (veiligheidsklasse, sterkte bij brand e.d.)
zie tekeningen/documenten constructeur: IMD Raadgevende Ingenieurs;
- NOODOVERSTORTEN afmetingen conform opgave rapport constructeur: IMD Raadgevende Ingenieurs
- INSTALLATIE-ONDERDELEN: zie documenten installatie-adviseur: ABT;
- NOODVERLICHTING volgens installatie-adviseur: ABT;
- AANSLUITING RIOLERING EN HWA volgens installatie-adviseur: ABT;
- VENTILATIEBEREKENING volgens installatie-adviseur: ABT;
- BRANDVEILIGHEID: zie rapport brandveiligheidsadviseur: ABT;
- DOORVALVEILIG EN LETSELBEPERKENDE BEGLAZING
volgens NEN 3569
- HANG-en SLUITWERK: SKG+Y gevelelementen weerstandsklasse volgens NEN 5096:
of zwaarder afgestemd op de beveiligingseisen van de opening
- Het gebouw is integraal toegankelijk
- Deuren in vluchtroutes zijn zonder sleutel of andere losse voorwerpen te openen
(principe vluchten volgens IPB)

CONSTRUCTIE
volgens opgave adviseur IMD

INSTALLATIES EN BENG
volgens opgave ABT, code 17745 en notitie 210625_17745_Uitgangspunten installaties; dd 25-06-2021

BRANDVEILIGHEID
volgens rapport ABT, code 17745; dd 25-06-2021 (voor vluchtrichtingen, brandveiligheidsinstallaties en opstelplaatsen: zie bijlage 3)

N

Peil = 3,15 m + NAP (conform opgave Gemeente Rotterdam)

Twaalfde verdieping

Valschermkade 36 D
1059 CD Amsterdam
t 020 626 32 44
e info@paulderuiter.nl
w www.paulderuiter.nl

P

D

R

PAUL DE RUITER ARCHITECTS

OPDRACHTGEVER
Woonstad Rotterdam

ONDERWERP
Plattegronden

ONDERDEEL
Twaalfde verdieping

PROJECT
Dukdalf - Rotterdam

DATUM
23-07-2021

SCHAAL
1:100

FASE
BA

STATUS
CONCEPT

WERK
2020

FORMAAT
594x1050

TEKENING NR
213

RENVOOI BOUWKUNDIG

gestort beton

prefab beton

kalkzandsteenwand

isolatie

HSB-wand

lichte scheidingwand

mossedum

aardelaag of adviseur

maaiweld

tegelerk

toegang gebouw

toegang woning

dm=

...

mk

meterkast

T=

...

O=

...

A=

...

aantal treden

hoogte optrede

diepte aanrede

brandweer ingang

brandweer neveningang

droge blusleiding voedingspunt

droge blusleiding afnamepunt

30min WBDBO brandscheiding

60min WBDBO brandscheiding

zelfsluitend

30min WBDBO, enkelzijdig

30min WBDBO, enkelzijdig, zelfsluitend

30min WBDBO, dubbelzijdig, zelfsluitend

60min WBDBO, enkelzijdig, zelfsluitend

60min WBDBO, dubbelzijdig, zelfsluitend

rookmelder

T=

...

O=

...

A=

...

aantal treden

hoogte optrede

diepte aanrede

OPMERKINGEN:

- BIJDRAGE TOT BRANDVOORTPLANTING:
toegepaste materialen bovenzijde vloeren, trappen en hellingbanen
volgens NEN EN 13501-1
- WATERDICHTHEID/VOCHTWERING SCHEIDINGSCONSTRUCTIES
volgens NEN 2778
- UITVOERING DAK m.b.t. BRANDGEVAAR volgens NEN 6063
- BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE:
toegepaste materialen t.p.v. schachten e.d. volgens NEN EN 13501-1
- BEPERKING ONTWIKKELING BRAND:
brandklasse toegepaste materialen volgens NEN EN 13501-1
- BEPERKING ONTSTAAN ROKK:
rookproductie toegepaste materialen volgens NEN EN 13501-1
- WEERSTAND TEGEN BRANDDOORSLAG EN BRANDOVERSLAG:
weerstand toegepaste materialen t.p.v. v. scheidingen e.d.
conform NEN 6068 (alleen van toepassing op de deuren t.p.v. de brandscheidingen e.e.a. conform IPB)
- WEERSTAND TEGEN ROKKDOORSLAG EN ROKKOVERSLAG:
bepaling van weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimte conform NEN 6075
- CONSTRUCTIEVE GEGEVENS (veiligheidsklasse, sterkte bij brand e.d.)
zie tekeningen/documenten constructeur: IMD Raadgevende Ingenieurs;
- NOODOVERSTORTEN afmetingen conform opgave rapport constructeur: IMD Raadgevende Ingenieurs
- INSTALLATIE-ONDERDELEN, zie documenten installatie-adviseur: ABT;
- NOODVERLICHTING volgens installatie-adviseur: ABT;
- AANSLUITING RIOLERING EN HWA volgens installatie-adviseur: ABT;
- VENTILATIEBEREKENING volgens installatie-adviseur: ABT;
- BRANDVEILIGHEID: zie rapport brandveiligheidsadviseur: ABT;
- DOORVALVEILIG EN LETSELBEPERKENDE BEGLAZING
volgens NEN 3969
- HANG-en SLUITWERK: SKG+Y gevelelementen weerstandsklasse volgens NEN 5096:
of zwaarder afgestemd op de beveiligingseisen van de opening
- Het gebouw is integraal toegankelijk
- Deuren in vluchtroutes zijn zonder sleutel of andere losse voorwerpen te openen
(principe vluchten volgens IPB)

CONSTRUCTIE
volgens opgave adviseur IMD

INSTALLATIES EN BENG
volgens opgave ABT, code 17745 en notitie 210625_17745_Uitgangspunten installaties; dd 25-06-2021

BRANDVEILIGHEID
volgens rapport ABT, code 17745; dd 25-06-2021 (voor vluchtrichtingen, brandveiligheidsinstallaties en opstelplaatsen: zie bijlage 3)

N

Peil = 3,15 m + NAP (conform opgave Gemeente Rotterdam)

Dertiende verdieping

Valschermkade 36 D
1059 CD Amsterdam
t 020 626 32 44
e info@paulderuiter.nl
w www.paulderuiter.nl

P

D

R

PAUL DE RUITER ARCHITECTS

OPDRACHTGEVER
Woonstad Rotterdam

ONDERWERP
Plattegronden

ONDERDEEL
Dertiende verdieping

PROJECT
Dukdalf - Rotterdam

DATUM
23-07-2021

SCHAAL
1:100

STATUS
CONCEPT

WERK
2020

FORMAAT
594x1050

TEKENING NR
214

RENVOOI BOUWKUNDIG

gestort beton

prefab beton

kalkzandsteenwand

isolatie

HSB-wand

lichte scheidingwand

mossedum

aardelaag of adviseur

maiveld

tegelerk

toegang gebouw

toegang woning

dm=

...

mk

meterkast

brandweer ingang

brandweer neveningang

droge blusleiding voedingspunt

droge blusleiding afnamepunt

30min WBDBO brandscheiding

60min WBDBO brandscheiding

zelfsluitend

30min WBDBO, enkelzijdig

30min WBDBO, enkelzijdig, zelfsluitend

30min WBDBO, dubbelzijdig, zelfsluitend

60min WBDBO, enkelzijdig, zelfsluitend

60min WBDBO, dubbelzijdig, zelfsluitend

rookmelder

T=

...

O=

...

A=

...

aantal treden

hoogte optrede

diepte aanrede

OPMERKINGEN:

- BIJDRAGE TOT BRANDVOORTPLANTING: toegepaste materialen bovenzijde vloeren, trappen en hellingbanen volgens NEN EN 13501-1
- WATERDICHTHEID/VOCHTWERING SCHEIDINGSCONSTRUCTIES volgens NEN 2778
- UITVOERING DAK m.b.t. BRANDGEVAAR volgens NEN 6063
- BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE: toegepaste materialen t.p.v. schachten e.d. volgens NEN EN 13501-1
- BEPERKING ONTWIKKELING BRAND: brandklasse toegepaste materialen volgens NEN EN 13501-1
- BEPERKING ONTSTAAN ROOK: rookproductie toegepaste materialen volgens NEN EN 13501-1
- WEERSTAND TEGEN BRANDDOORSLAG EN BRANDOVERSLAG: conform NEN 6068 (alleen van toepassing op de deuren t.p.v. de brandscheidingen e.e.a. conform IPB)
- WEERSTAND TEGEN ROOKDOORSLAG EN ROOKOVERSLAG: bepaling van weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimte conform NEN 6075
- CONSTRUCTIEVE GEGEVENS (veiligheidsklasse, sterkte bij brand e.d.) zie tekeningen/documenten constructeur: IMD Raadgevende Ingenieurs;
- NOODOVERSTORTEN afmetingen conform opgave rapport constructeur: IMD Raadgevende Ingenieurs;
- INSTALLATIE-ONDERDELEN: zie documenten installatie-adviseur: ABT;
- NOODVERLICHTING volgens installatie-adviseur: ABT;
- AANSLUITING RIOLERING EN HWA volgens installatie-adviseur: ABT;
- VENTILATIEBEREKENING volgens installatie-adviseur: ABT;
- BRANDVEILIGHEID: zie rapport brandveiligheidsadviseur ABT;
- DOORVALVEILIG EN LETSELBEPERKENDE BEGLAZING volgens NEN 3969
- HANG-EN SLUITWERK: SKG-Y gevelelementen weerstandsklasse volgens NEN 5096: of zwaarder afgestemd op de beveiligingseisen van de opening
- Het gebouw is integraal toegankelijk
- Deuren in vluchtroutes zijn zonder sleutel of andere losse voorwerpen te openen (principe vluchten volgens IPB)

CONSTRUCTIE
volgens opgave adviseur IMD

INSTALLATIES EN BENG
volgens opgave ABT, code 17745 en notitie 210625_17745_Uitgangspunten installaties; dd 25-06-2021

BRANDVEILIGHEID
volgens rapport ABT, code 17745; dd 25-06-2021 (voor vluchtrichtingen, brandveiligheidsinstallaties en opstelplaatsen: zie bijlage 3)

N

Peil = 3,15 m + NAP (conform opgave Gemeente Rotterdam)

Dak

Valschermkade 36 D
1059 CD Amsterdam
t 020 626 32 44
e info@paulderuiter.nl
w www.paulderuiter.nl

P

D

R

PAUL DE RUITER ARCHITECTS

OPDRACHTGEVER

Woonstad Rotterdam

ONDERWERP

Plattegronden

DATUM

23-07-2021

WERK

2020

ONDERDEEL

Dak

SCHAAL

1:100

FORMAAT

594x1050

PROJECT

Dukdal - Rotterdam

FASE

BA

STATUS

CONCEPT

TEKENING NR

215